



合格证

安全牌

带电作业用绝缘手套

(20kV)

60年品质保证



执行标准：GB/T 17622

级别：2级

类别：非特殊性能

规格：360mm±15mm

袖口形状：卷边袖口

生产许可证：(津) XK02-001-00026



电绝缘性能指标：

项目名称	出厂试验	预防性试验
试验电压 (kV)	20	20
泄漏电流 (mA)	18	16
持续时间 min	3	1
试验周期		半年一次

本证必须加盖试验章方可有效

试验员：



质量等级：一级品

生产日期：

保质期：自生产日起24个月

本单位已通过ISO9001质量管理体系认证

双安科技(天津)有限公司

地址：天津市南开区工业园资阳路29号


电话：022-23785252 022-23782590 传真：022-23789355

网址：www.anquanpai.com.cn

双安科技(天津)有限公司

安全牌20kV带电作业用绝缘手套使用说明书

- 1、本产品出厂电绝缘性能合格。用户购进手套后，如发现在运输、储存过程中遭雨淋、受潮发生霉变，或有其它异常变化，应到法定检测机构进行电性能复核试验。
- 2、本产品适用于电力作业人员操作电压在10000V以下作为基本安全工具，操作电压在10000V至20000V间作为辅助安全工具使用。
- 3、在使用前必须仔细检查，发现有任何破损则不能使用。
- 4、作业时，应将衣袖口套入筒口内，以防发生意外。
- 5、使用后，应将内外污物擦洗干净，待干燥后，撒上滑石粉放置平整，以防受压受损，且勿放于地方。
- 6、应储存在干燥通风室温-15℃至±30℃相对湿度50%至80%的库房中，远离热源，离开地面和墙壁20厘米以上，避免受酸、碱、油等类腐蚀品的影响；不要露天放置避免阳光直射，勿放于地上。
- 7、在库存或使用中，每隔6个月必须进行预防性试验，要求同第一条。
- 8、电绝缘性能测试：
 - a.手套内水位距上口边缘65mm；
 - b.手套内外水位应持平。

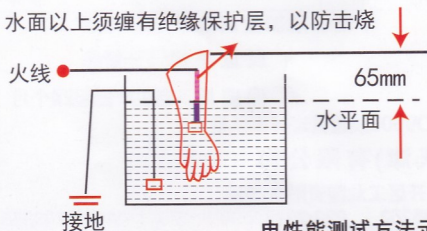

电性能测试方法示意图